


WKO-0226/93/2009

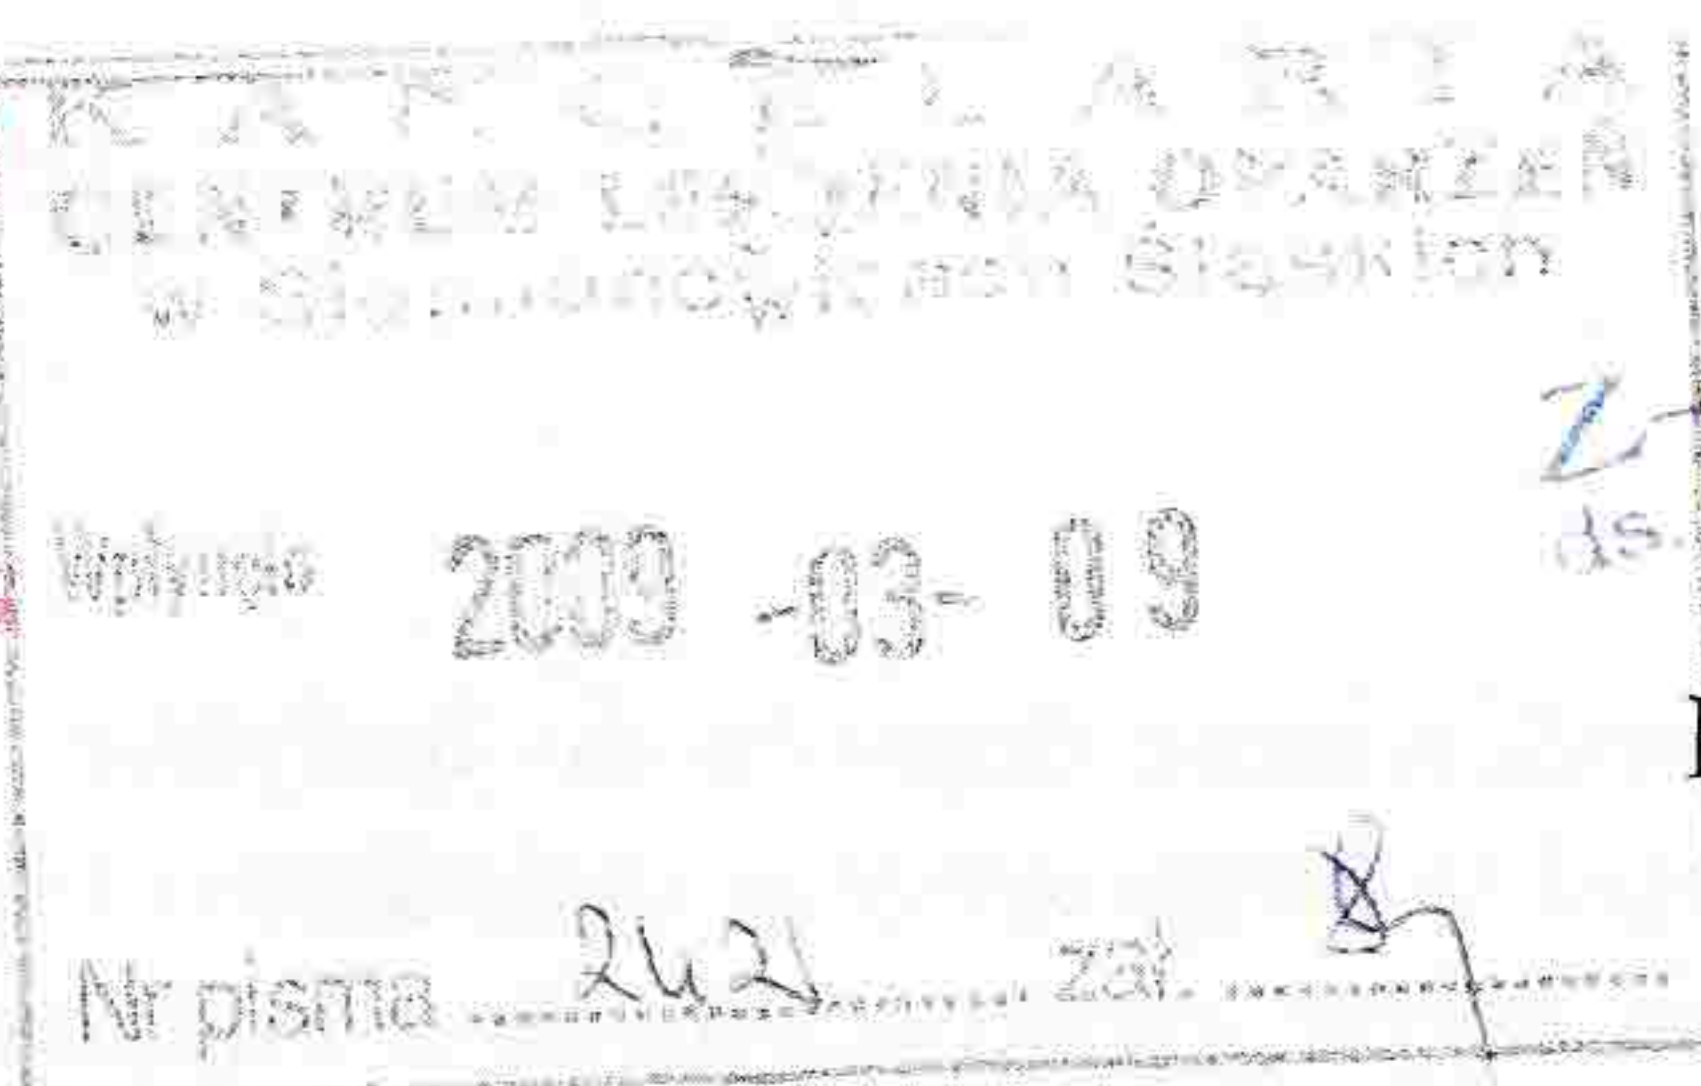

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Exploatacyjnych
CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ
w Siemianowicach Śląskich
Katowice, dnia 5 marca 2009 roku
mgr Jolanta Brzoska

POSTANOWIENIE NR 93/2009

Na podstawie art. 123 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. Nr 98 z 2000 roku, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) i §16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137), w związku z §12 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139), po rozpatrzeniu wniosku Dyrektora Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich – lek. med. Mariusza Nowaka, z dnia 29.01.2009 r., oraz pisma uzupełniającego z dnia 3.03.2009 r., dotyczącego uzgodnienia zamiennego sposobu zapewnienia drogi pożarowej do przebudowywanego i rozbudowywanego obiektu szpitala Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, przy ul. Jana Pawła II 2,

postanawiam

wyrazić zgodę na zastosowanie rozwiązania zamiennego wobec obowiązujących wymagań dotyczących drogi pożarowej dla obiektu szpitala Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, z uwzględnieniem warunków zawartych w przedłożonym wniosku, a w szczególności wskutek wykonania etapowo niżej wymienionych układów drogowych, to jest:

- 1) zapewnienia w I etapie przebudowy i rozbudowy szpitala (do końca 2010 roku) dojazdu w bezpośrednie sąsiedztwo budynku od strony południowej, drogą o szerokości ok. 3,66 m, usytuowaną wzdłuż jego dłuższego boku na całej długości elewacji, zakończoną po stronie wschodniej sięgaczem manewrowym w kształcie litery „Y”, a po stronie zachodniej – zatoką manewrową zlokalizowaną na całej długości krótszego boku, przy wyjściu ewakuacyjnym z segmentu „C”, w sposób przedstawiony na załączonej do wniosku mapie sytuacyjnej nr 1,
- 2) zapewnienia w II etapie przebudowy i rozbudowy szpitala (lata 2011-2012) dojazdu w bezpośrednie sąsiedztwo budynku istniejącego i projektowanej rozbudowy od strony południowej, drogą o szerokości ok. 3,66 m, usytuowaną na całej długości elewacji segmentu „B” i „C” w części istniejącej, zakończoną po stronie zachodniej zatoką manewrową zlokalizowaną na całej długości krótszego boku, przy wyjściu ewakuacyjnym z segmentu „C”, w sposób przedstawiony na załączonej do wniosku mapie sytuacyjnej nr 2.

Pozostałe wymagania dotyczące minimalnych promieni zewnętrznych łuków oraz nośności jezdni przewidzianej do przejazdu samochodów straży pożarnej należy spełnić w sposób zgodny z wymienionym na wstępie rozporządzeniem MSWiA.

UZASADNIENIE

Zgodnie z zapisami §12 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139), w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy wymagania dotyczące usytuowania drogi pożarowej nie mogą być spełnione, komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej jest uprawniony do uzgadniania propozycji innych rozwiązań w tym zakresie.

Jak wynika z przedłożonego wniosku, lokalne uwarunkowania związane z zagospodarowaniem terenu przedmiotowej działki oraz możliwościami dojazdu do budynku, nie pozwalają na wykonanie drogi pożarowej w sposób wynikający bezpośrednio z obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Problem dotyczy w szczególności zachowania dopuszczalnej minimalnej odległości bliższej krawędzi drogi pożarowej względem fragmentu elewacji budynku po stronie południowej, jak również zakończenia tej drogi placem manewrowym o wymiarach 20m x

20m lub w inny sposób umożliwienia dojazdu do budynku i powrotu bez konieczności cofania. W zamian zaproponowano dojazd w bezpośrednie sąsiedztwo obiektu wzdłuż jego dłuższego i krótszego boku od strony zasadniczych wyjść ewakuacyjnych z budynku, a także zakończenie drogi po stronie wschodniej i zachodniej, w sposób umożliwiający manewrowanie pojazdami straży pożarnej.

Po analizie przedłożonego materiału, Komenda Wojewódzka PSP w Katowicach uznała, iż przedstawione propozycje rozwiązań dojazdu pożarowego, zarówno w I etapie, jaki i w II etapie rozbudowy szpitala, umożliwią podjęcie skutecznych działań ratowniczo-gaśniczych, nie pogarszając przy tym warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.

W rozpatrywanej sytuacji, uwzględniając skrócenie czasu podjęcia działań ratowniczych przez jednostki straży pożarnej, ze względu na fakt wyposażenia obiektu w monitorowany przez Komendę Miejską PSP w Siemianowicach Śląskich system sygnalizacji pożarowej, tut. Komenda postanowiła przychylić się do wniosku strony.

Przedmiotowe stanowisko uwzględnia wykonanie przez wnioskodawcę wszystkich zadań zmierzających do poprawy warunków ewakuacji w budynku, wskazanych w *"Ekspertyzie technicznej w zakresie innego spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej w obiekcie Centrum Leczenia Oparzeń, przy ul. Jana Pawła II 2 w Siemianowicach Śląskich"* uzgodnionej Postanowieniem Nr 37/2009, z dnia 20.01.2009 r., wydanym przez Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, jak również fakt, że po zakończeniu rozbudowy szpitala, wymagania dotyczące drogi pożarowej zostaną spełnione w sposób bezpośrednio wynikający z cyt. rozporządzenia.

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni od jego doręczenia.

Otrzymuje:

- ① Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich
ul. Jana Pawła II 2
41-100 Siemianowice Śląskie

Do wiadomości:

- 2) KM PSP Siemianowice Śląskie
- 3) WZ KWPS
- 4) WKO KWPS – a/a



Z up. ŚLĄSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

st. bryg. mgr inż. RYSZARD POPYK
ZASTĘPCA ŚLĄSKIEGO KOMENDANTA
WOJEWÓDZKIEGO